




RELATÓRIO

SOLICITAÇÕES – GERÊNCIA REGIÃO ÁGUA QUENTE RECANTO DAS EMAS

19/06/2019

CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

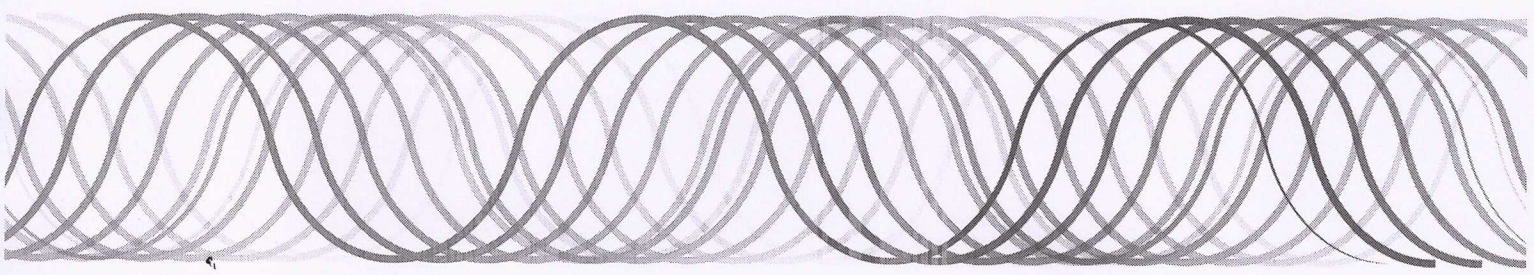


FICHA TÉCNICA

Elaboração: José De Ribamar De Sousa Santos

Elaborado a partir de levantamento em campo dia 17/06/2019 juntamente com o Gerente de Água Quente Sr. Marco e o membro da Gerência Sr. Luciano.

1. OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar onze solicitações da Gerência de Água Quente localizada na cidade satélite do Recanto Das Emas. Os pedidos foram feitos para atender o Residencial Rocio, Nova Betânia 2, Residencial Galiléia 1 e 2, Condomínio São Francisco 1 e 2, Residencial Salomão Elias, Residencial Buritis 1 e 2 e DF-190, conforme mapa abaixo.

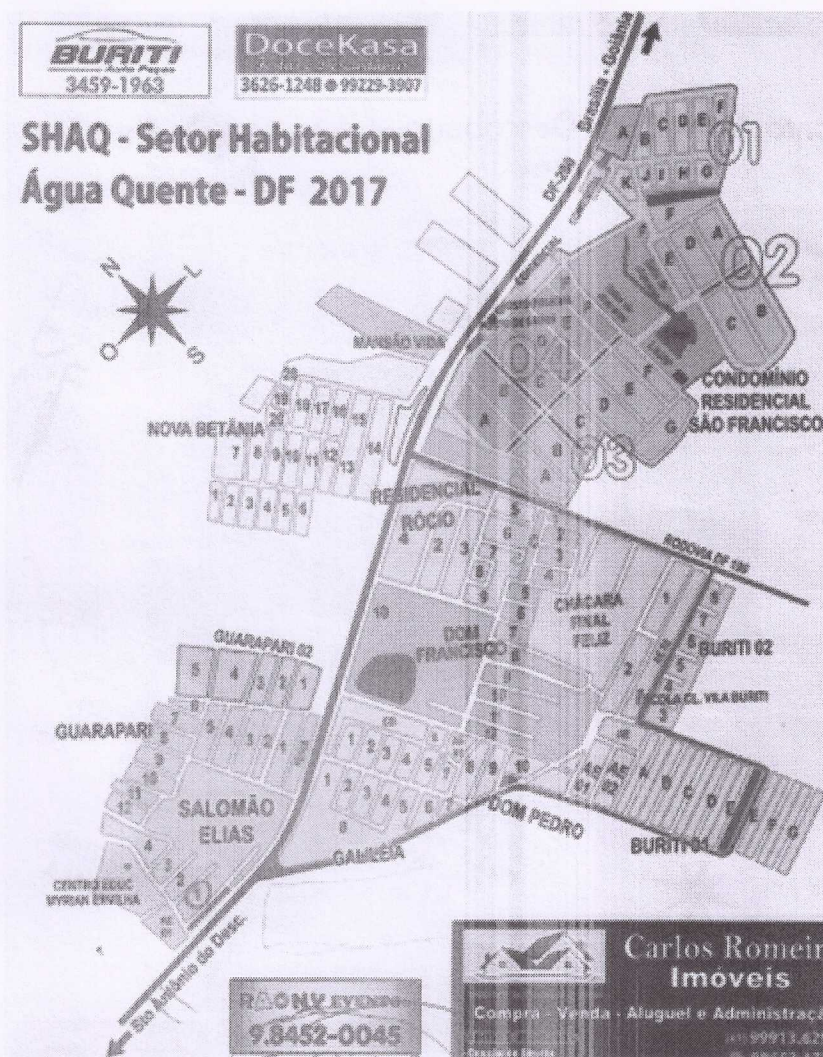


2. INTRODUÇÃO

As solicitações tratam-se de manutenção de iluminação pública, implantação de postes e rede de baixa tensão para atender iluminação pública, instalação de luminárias para atender iluminação pública, construção de rede de média tensão e baixa tensão para atender três condomínios.

3. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER AO RESIDENCIAL ROCIO

O pedido refere-se à construção de rede de energia elétrica de média e baixa tensão para atender trezentos e oitenta lotes, no qual possui cento e oitenta lotes com casas construídas e encontram-se ligadas irregularmente. O Residencial Rocio está situado às margens da DF-190, conforme mapa abaixo. Chave mais próxima: FZ-6238

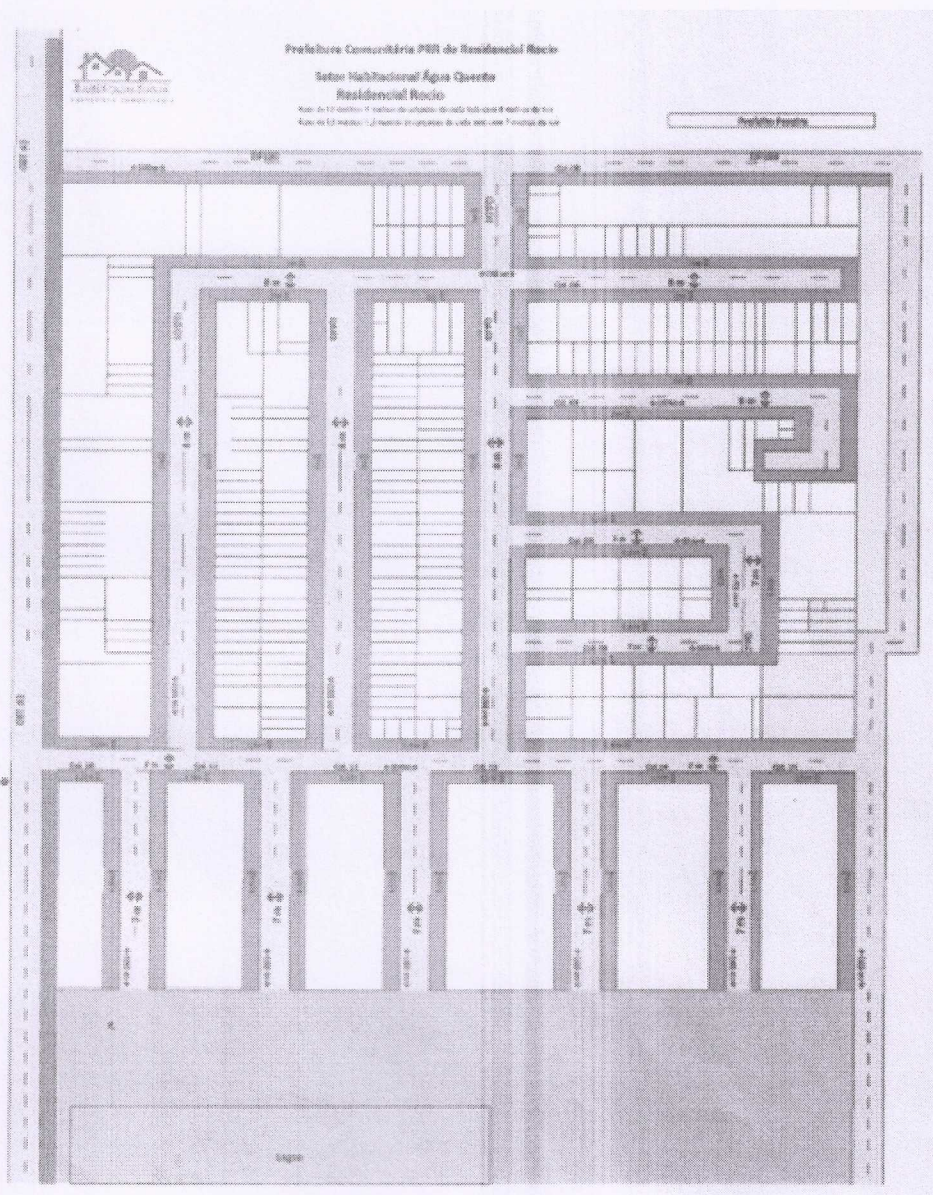

4. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER AO RESIDENCIAL NOVA BETÂNIA 2

O pedido refere-se à construção de rede de distribuição de energia elétrica de média e baixa tensão para atender aproximadamente trezentas casas e encontram-se ligadas irregularmente. O Residencial Nova Betânia 2 está situado às margens da DF-280. Chave mais próxima: FM-1008

5. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER AO RESIDENCIAL GALILÉIA 2

O pedido refere-se à construção de rede de distribuição de média e baixa tensão para atender aproximadamente cento e cinquenta casas e encontram-se ligadas irregularmente através rede de média tensão monofásica com cinco transformadores monofásicos sem placa de identificação. O Residencial Galiléia 2 está situado atrás do Residencial Galiléia. Chave mais próxima: FW-0813. A rede de distribuição de média tensão monofásica construída de forma irregular está oferecendo risco iminente e é necessário o desligamento com urgência, pois encontra-se fora dos critérios técnicos e passa sobre várias casas.

6. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PARTE EXTERNA DO CONDOMÍNIO SÃO FRANCISCO 1 E 2

O pedido refere-se à instalação de aproximadamente um quilômetro de rede distribuição de baixa tensão com transformador e vinte e seis luminárias. Chaves no trecho: FW8503, FW7994, FW7705, FX4071, FW6005, FW3377, FP1350. Neste trecho foi implantado onze postes com rede de distribuição monofásica de média tensão e baixa tensão fora do padrão e está oferecendo risco sendo necessário o desligamento com urgência.

7. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER AO RESIDENCIAL SALOMÃO ELIAS

O pedido refere-se à construção de rede de distribuição de energia elétrica de baixa tensão para atender aproximadamente vinte casas e encontram-se ligadas irregularmente. O Residencial Salomão Elias está localizado atrás da Escola, Chácara nº4. Chave mais próxima: FT-5662

8. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER AO RESIDENCIAL GALILÉIA 1

O pedido refere-se à construção de rede de distribuição de energia elétrica de média e baixa tensão para atender aproximadamente 50 casas e encontram-se ligadas irregularmente. O Residencial Galiléia 1 está situado às margens da DF-280. Chave mais próxima: FX9251.

9. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA DO RESIDENCIAL GALILÉIA 1

O pedido refere-se à manutenção de dez luminárias que estão ligadas direto e quarenta luminárias que não estão funcionando.

10. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA QUADRA DE ESPORTES DO RESIDENCIAL BURITIS 1 - QD. E LT. 25

O pedido refere-se à manutenção da iluminação da Quadra de Esportes que não funciona. No local possui 3 postes de 16M com 4 luminárias por poste. Chave mais próxima: FT4739.

11. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER AO RESIDENCIAL BURITIS 1

O pedido refere-se à construção de rede de distribuição de energia elétrica de média e baixa tensão para atender aproximadamente 50 casas e encontram-se ligadas irregularmente na QD. G LT 27. O Residencial Buritis 1 está situado às margens da DF-190. Chave mais próxima: FT4739.

12. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER AO RESIDENCIAL DOM FRANCISCO

- Instalação de 2 luminárias em poste duplo T na QD. 10 LT. 17-B
- Instalação de 7 luminárias para atender iluminação pública na QD. 10 LT. 29
- Implantação de 1 poste de 9 metros para extensão de rede de baixa tensão
- Instalação de 10 luminárias para atender iluminação pública na QD. 8 Conj. B LT. 21
- Instalação de 9 luminárias para atender iluminação pública na QD. 8 LT. 2

13. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA DE ACESSO AO RESIDENCIAL BURITIS 1 E 2 – DF 190 – CHÁCARA AZULÃO / BAR DA BRITA

O pedido refere-se à manutenção de 50 luminárias que não estão funcionando, pois assaltantes estão cortando os condutores nas caixas de emenda.

14. CONCLUSÃO

Diante do exposto, recomendo que as solicitações sejam encaminhadas para a Gerência de Rede Aérea - GRAR e Iluminação Pública